


Gestänge : D7100-012A

Masttyp:

WAGEÜ

dargestellter Mast : WAGEÜ 35,00

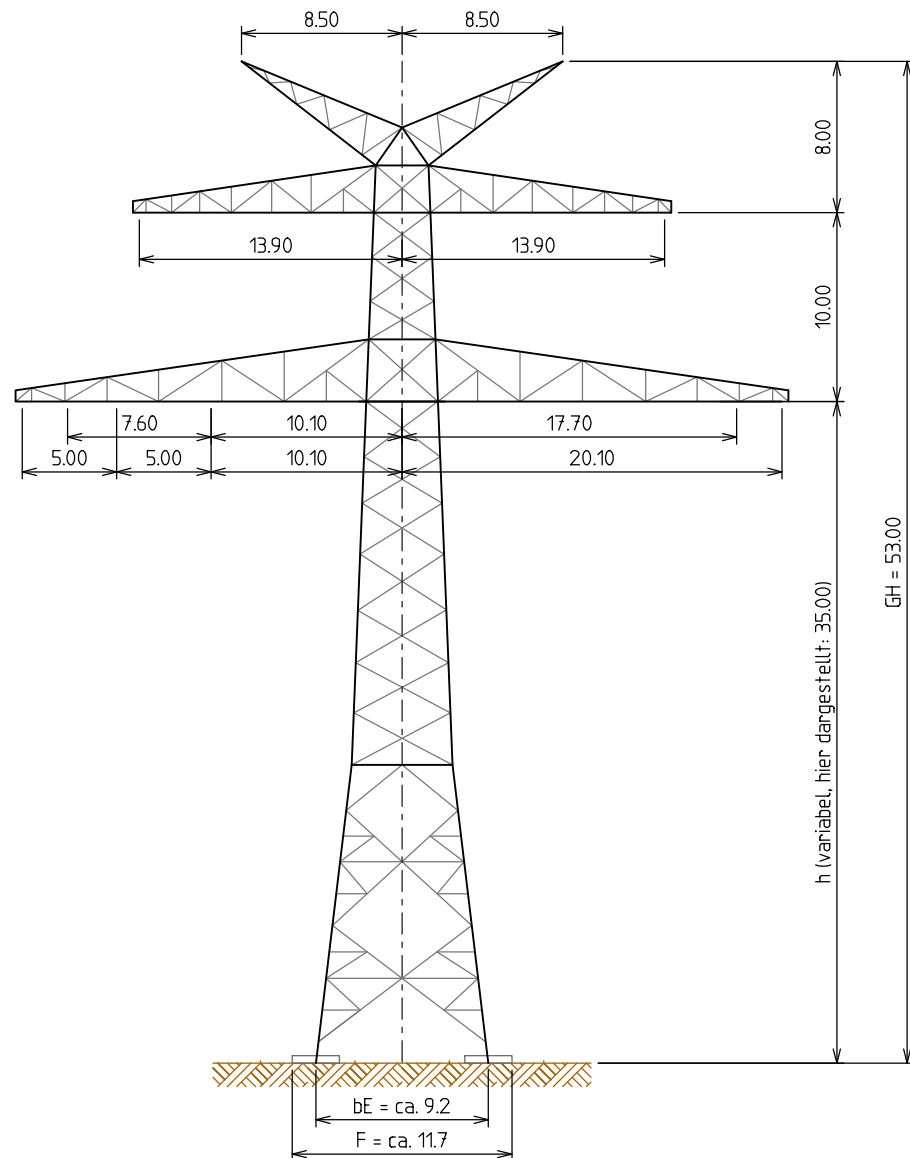

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mastbreite an EOK	Abstand Außenkante Fundamentköpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,0	35,0	53,0	9,2	11,7

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

			TRANSNET BW		TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart	
LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim			Mastskizze			
	Name	Datum	380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe BBPlG-Vorhaben Nr.19 Abschnitt Süd-1 Philippsburg-Daxlanden		Stand	12.09.2023
gez.	Müller	12.09.2023			Maßstab	1:400
gepr.	Giesler	13.09.2023			Blatt	13 von 22
Freig.	Käufel	14.09.2023			Register	5
Zeichnungsnr. LTB L65 23 280						