
Gestänge : D7220-008A Masttyp: WA_3ES/WE_3ES

dargestellter Mast : WA_3ES/WE_3ES 35,50

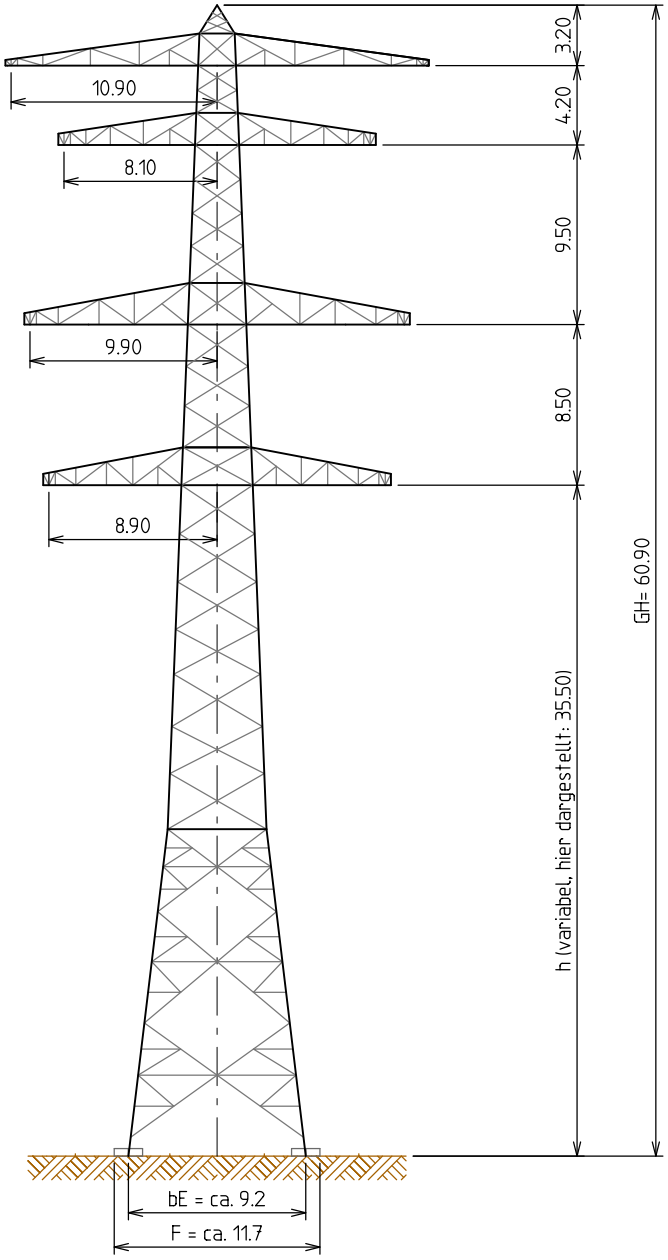

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
35,5	35,5	60,9	9,2	11,7

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Waibel	04.04.2025
gepr.	Giesler	12.06.2025
Freig.	Käufl	12.06.2025
Zeichnungsnr.	LTB L65 25 113	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	12.06.2025
Maßstab	1:400
Blatt	12 von 16
Register	5