
Gestänge : A07-2011-11 Masttyp: TD S17

dargestellter Mast : TD 15,00 S17

Sonderheit S17: V-Ketten

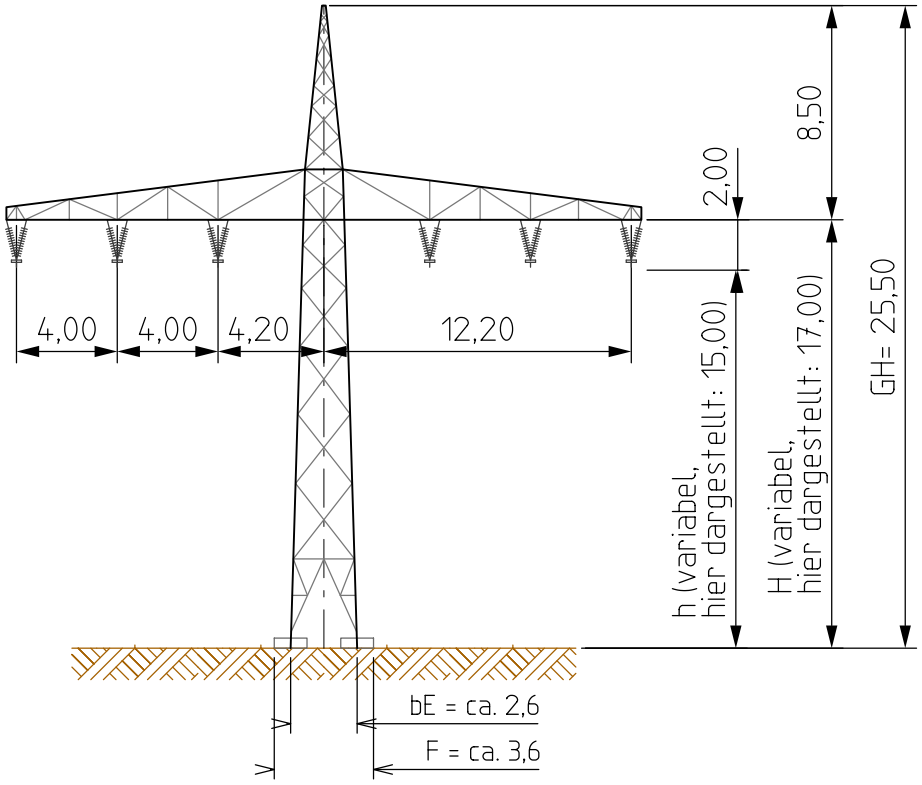

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
15,0	17,0	25,5	2,6	3,6
17,0	19,0	27,5	2,8	3,8
19,0	21,0	29,5	2,9	3,9
21,0	23,0	31,5	3,0	4,0
23,0	25,0	33,5	3,1	4,1
25,0	27,0	35,5	3,2	4,2
27,0	29,0	37,5	3,4	4,4
29,0	31,0	39,5	3,5	4,5

Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme verwendet

LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Waibel	04.04.2025
gepr.	Giesler	12.06.2025
Freig.	Käufl	12.06.2025
Zeichnungsnr.	LTB L65 25 116	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	12.06.2025
Maßstab	1:300
Blatt	15 von 16
Register	5