
Gestänge :	D12-19-21	Masttyp: T_350_SM1

dargestellter Mast : T_350_SM1+0,0

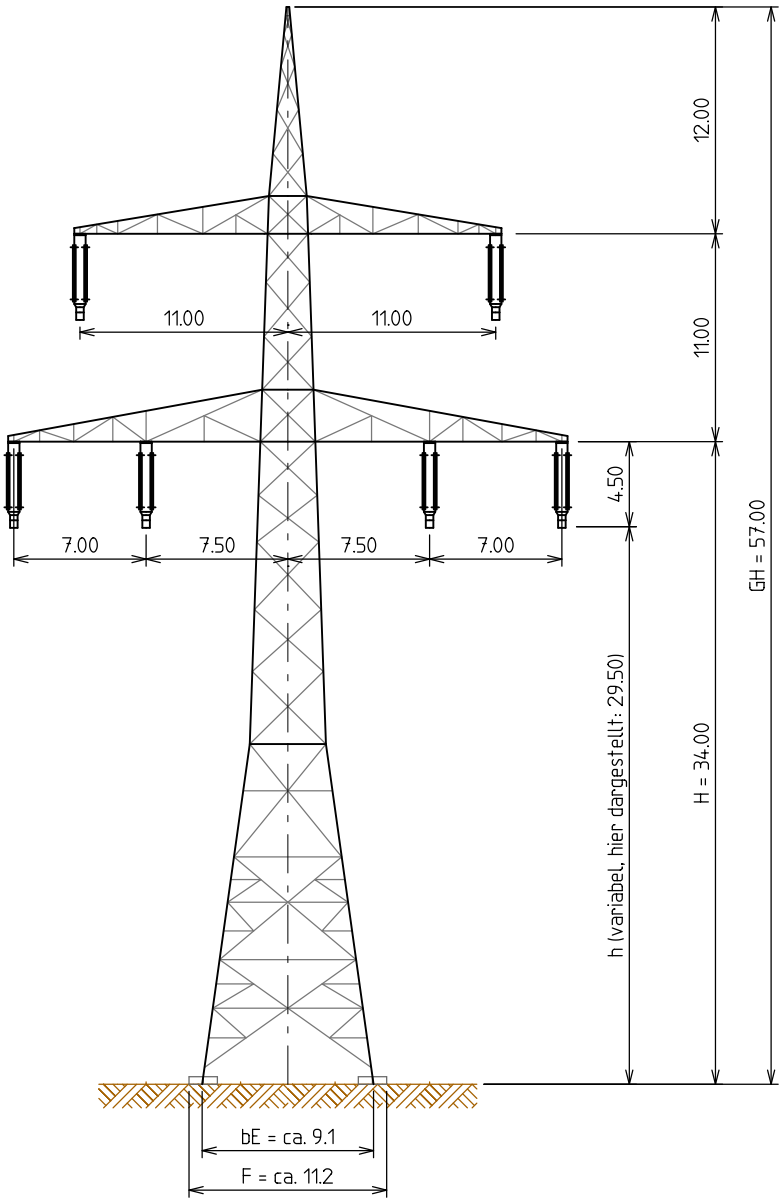

Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
29,5 39,5	34,0 44,0	57,0 67,0	9,1 11,8	11,2 13,9

Dieser Masttyp wird in der Folgemaßnahme verwendet

LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Regehr	22.07.2026
gepr.	Giesler	22.07.2026
Freig.	Käufl	22.07.2026
Zeichnungsnr.	LTB L65 25 115	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	22.07.2026
Maßstab	1:400
Blatt	16 von 16
Register	5